




31 TRINKWASSER: VERBRAUCH PRO MONAT MIT BASELINE

Am Hofe 1

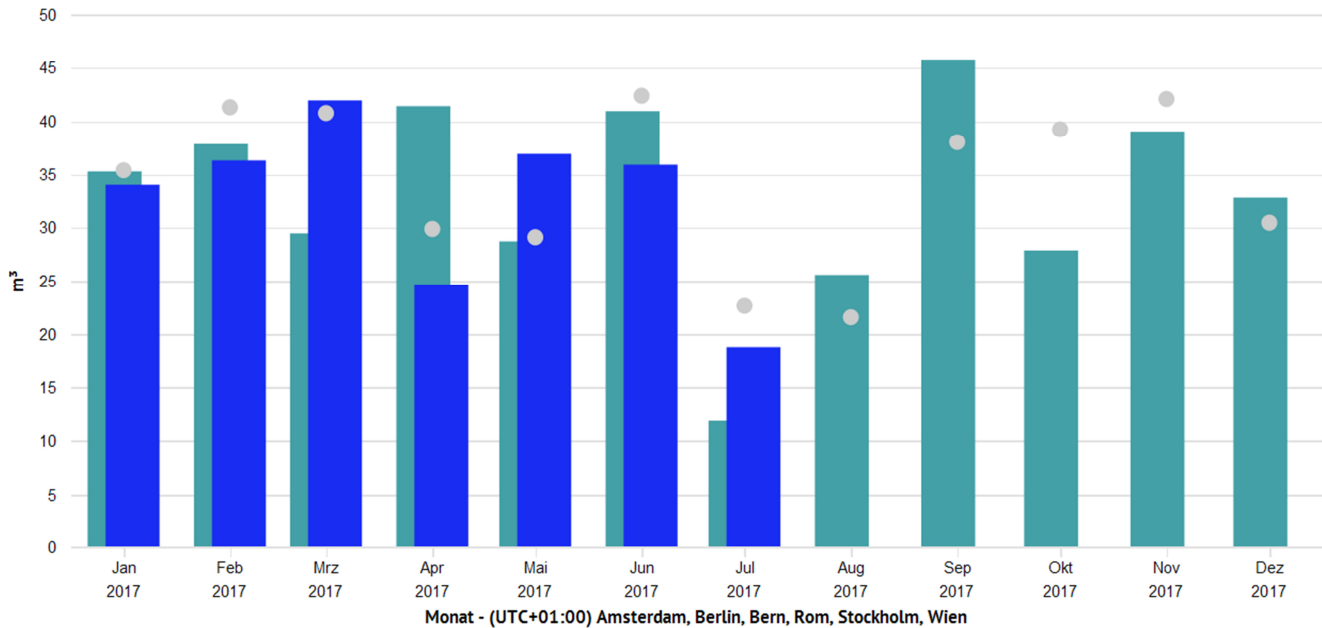

Istwert, alle Medien summiert

■ Verbrauch bzw. Wert (Wasser, Energie gewinnt - FA Am Hofe 1 - 4104 -)

■ Zeitversetzt (Verbrauch bzw. Wert, Jahr, Versatz um -1 Jahr, Wasser (Am Hofe 1 - 4104 -))

■ Referenzwert (Verbrauch, Wasser (Am Hofe 1 - 4104 -))

Monat	Verbrauch (Wasser, - GS Am Hofe 1) [m³]		Zeitversetzt (Verbrauch, Versatz um -1 Jahr, Wasser GS Am Hofe 1) [m³]		Referenzwert (Verbrauch, Wasser (GS Am Hofe 1) [m³])	
Jan 2017	34,05		35,30		35,41	
Feb 2017	36,33		37,89		41,33	
Mrz 2017	41,97		29,44		40,79	
Apr 2017	24,68		41,44		29,85	
Mai 2017	36,95		28,70		29,08	
Jun 2017	35,93		40,97		42,40	
Jul 2017	18,79		11,91		22,67	
Aug 2017	0,00	F	25,59		21,60	
Sep 2017	0,00	F	45,79		38,06	
Okt 2017	0,00	F	27,86		39,28	
Nov 2017	0,00	F	39,07		42,10	
Dez 2017	0,00	F	32,85		30,43	
Summe	228,70		396,81		413,00	
Maximalwert	41,97		45,79		42,40	
Minimalwert	0,00		11,91		21,60	
Durchschnittswert	19,06		33,07		34,42	

Abkürzung	Mess-Status
F	Fehlender Wert